



شرکت پتروآریا زنگان



شرکت  
پتروآریا زنگان

تولید کننده روغن ترانسفورماتور  
هیدرولیک ، رکتیفایر ، خازن  
مایر و روغن موتور  
واردکننده دستگاه های تست روغن

زنگان: کیلومتر ۵ جاده دندی، شهرک صنعتی  
نوآوران، خیابان نوآوران ۶  
۰۲۴-۳۲۳۸۵۲۹۷ ☎ ۰۲۴-۳۲۳۸۵۰۹۷ 📠  
[www.petroa.ir](http://www.petroa.ir)  
[petroariacompany@gmail.com](mailto:petroariacompany@gmail.com)



تولید کننده روغن موتور



تولید کننده روغن خازن



تولید کننده روغن مایر




تولید کننده روغن  
ترانسفورماتور رکتیفایر



تولید کننده روغن هیدرولیک



ترانسفورماتور توزیع

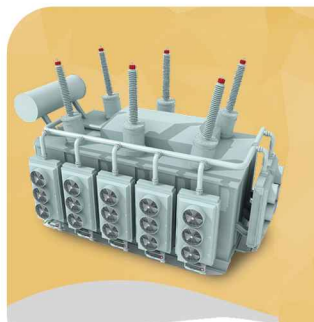

ترانسفورماتور قدرت



دستگاه تست روغن ترانسفورماتور



تست روغن ترانسفورماتور



تولید



بارگیری



این شرکت با تجهیز آزمایشگاه خود به بهترین دستگاه های ساخت کشورهای پیشرو در این صنعت توانسته است یکی از معتبرترین آزمایشگاه های تست روغن ترانسفورماتور را در اختیار داشته باشد.

### TRANSFORMER OIL CLASS II PETROA

Property	Units	Value	ASTM Test Method
Kinematic viscosity	@20 °C	11.8	D - 445
	@40 °C	8.5	
Flash point	°C	140	D - 92
Pour Point	°C	-45	D - 97
Density @ 20°C	Kg/d m <sup>3</sup>	0.87	D - 1298
Total Acid No.	mgKO H/g	0.01	D - 974
Corrosive Sulfure		No Corrosive	D - 1275
Water content	ppm	5-10	D - 1533
Oxidantion Stability			D - 2440
Sludge	%wt	0.04	
Total Acid No.	mgKO H/g	0.20	
Break Down Voltage	KV	>60	IEC
Dissipation Factor @ 90 °C		0.0001	D - 924
Appearance		Clear	D - 524

### آزمایشگاه:

آزمایشگاه شرکت پترو آریا زنگان توان تست و ارزیابی همه آزمایش های روغن ترانسفورماتورها را دارا می باشد.



### TRANSFORMER OIL CLASS I PETROA

Property	Units	Value	ASTM Test Method
Kinematic viscosity	@20 °C	10.1	D - 445
	@40 °C	7.8	
Flash point	°C	135 - 145	D - 92
Pour Point	°C	-25 , -30	D - 97
Density @ 20°C	Kg/d m <sup>3</sup>	0.85 - 0.86	D - 1298
Total Acid No.	mgKO H/g	0.01	D - 974
Corrosive Sulfure		No Corrosive	D - 1275
Water content	ppm	5-10	D - 1533
Oxidantion Stability			D - 2440
Sludge	%wt	0.04	
Total Acid No.	mgKO H/g	0.20	
Break Down Voltage	KV	35 - 50	IEC
Dissipation Factor @ 90 °C		0.0001	D - 924
Appearance		1 - 1.2	D - 524